


- ▼・・・ハンドル110
- ▼・・・ハンドル110-4
- ・・・開放レバー
- ▼・・・ハンドル110タイプ (ワンタッチ式 SUS仕様)
- ▽・・・ハンドル110タイプ (ハンドル開閉式 SUS仕様)
- ▼・・・露出型ハンドル

1階平面図 1:200

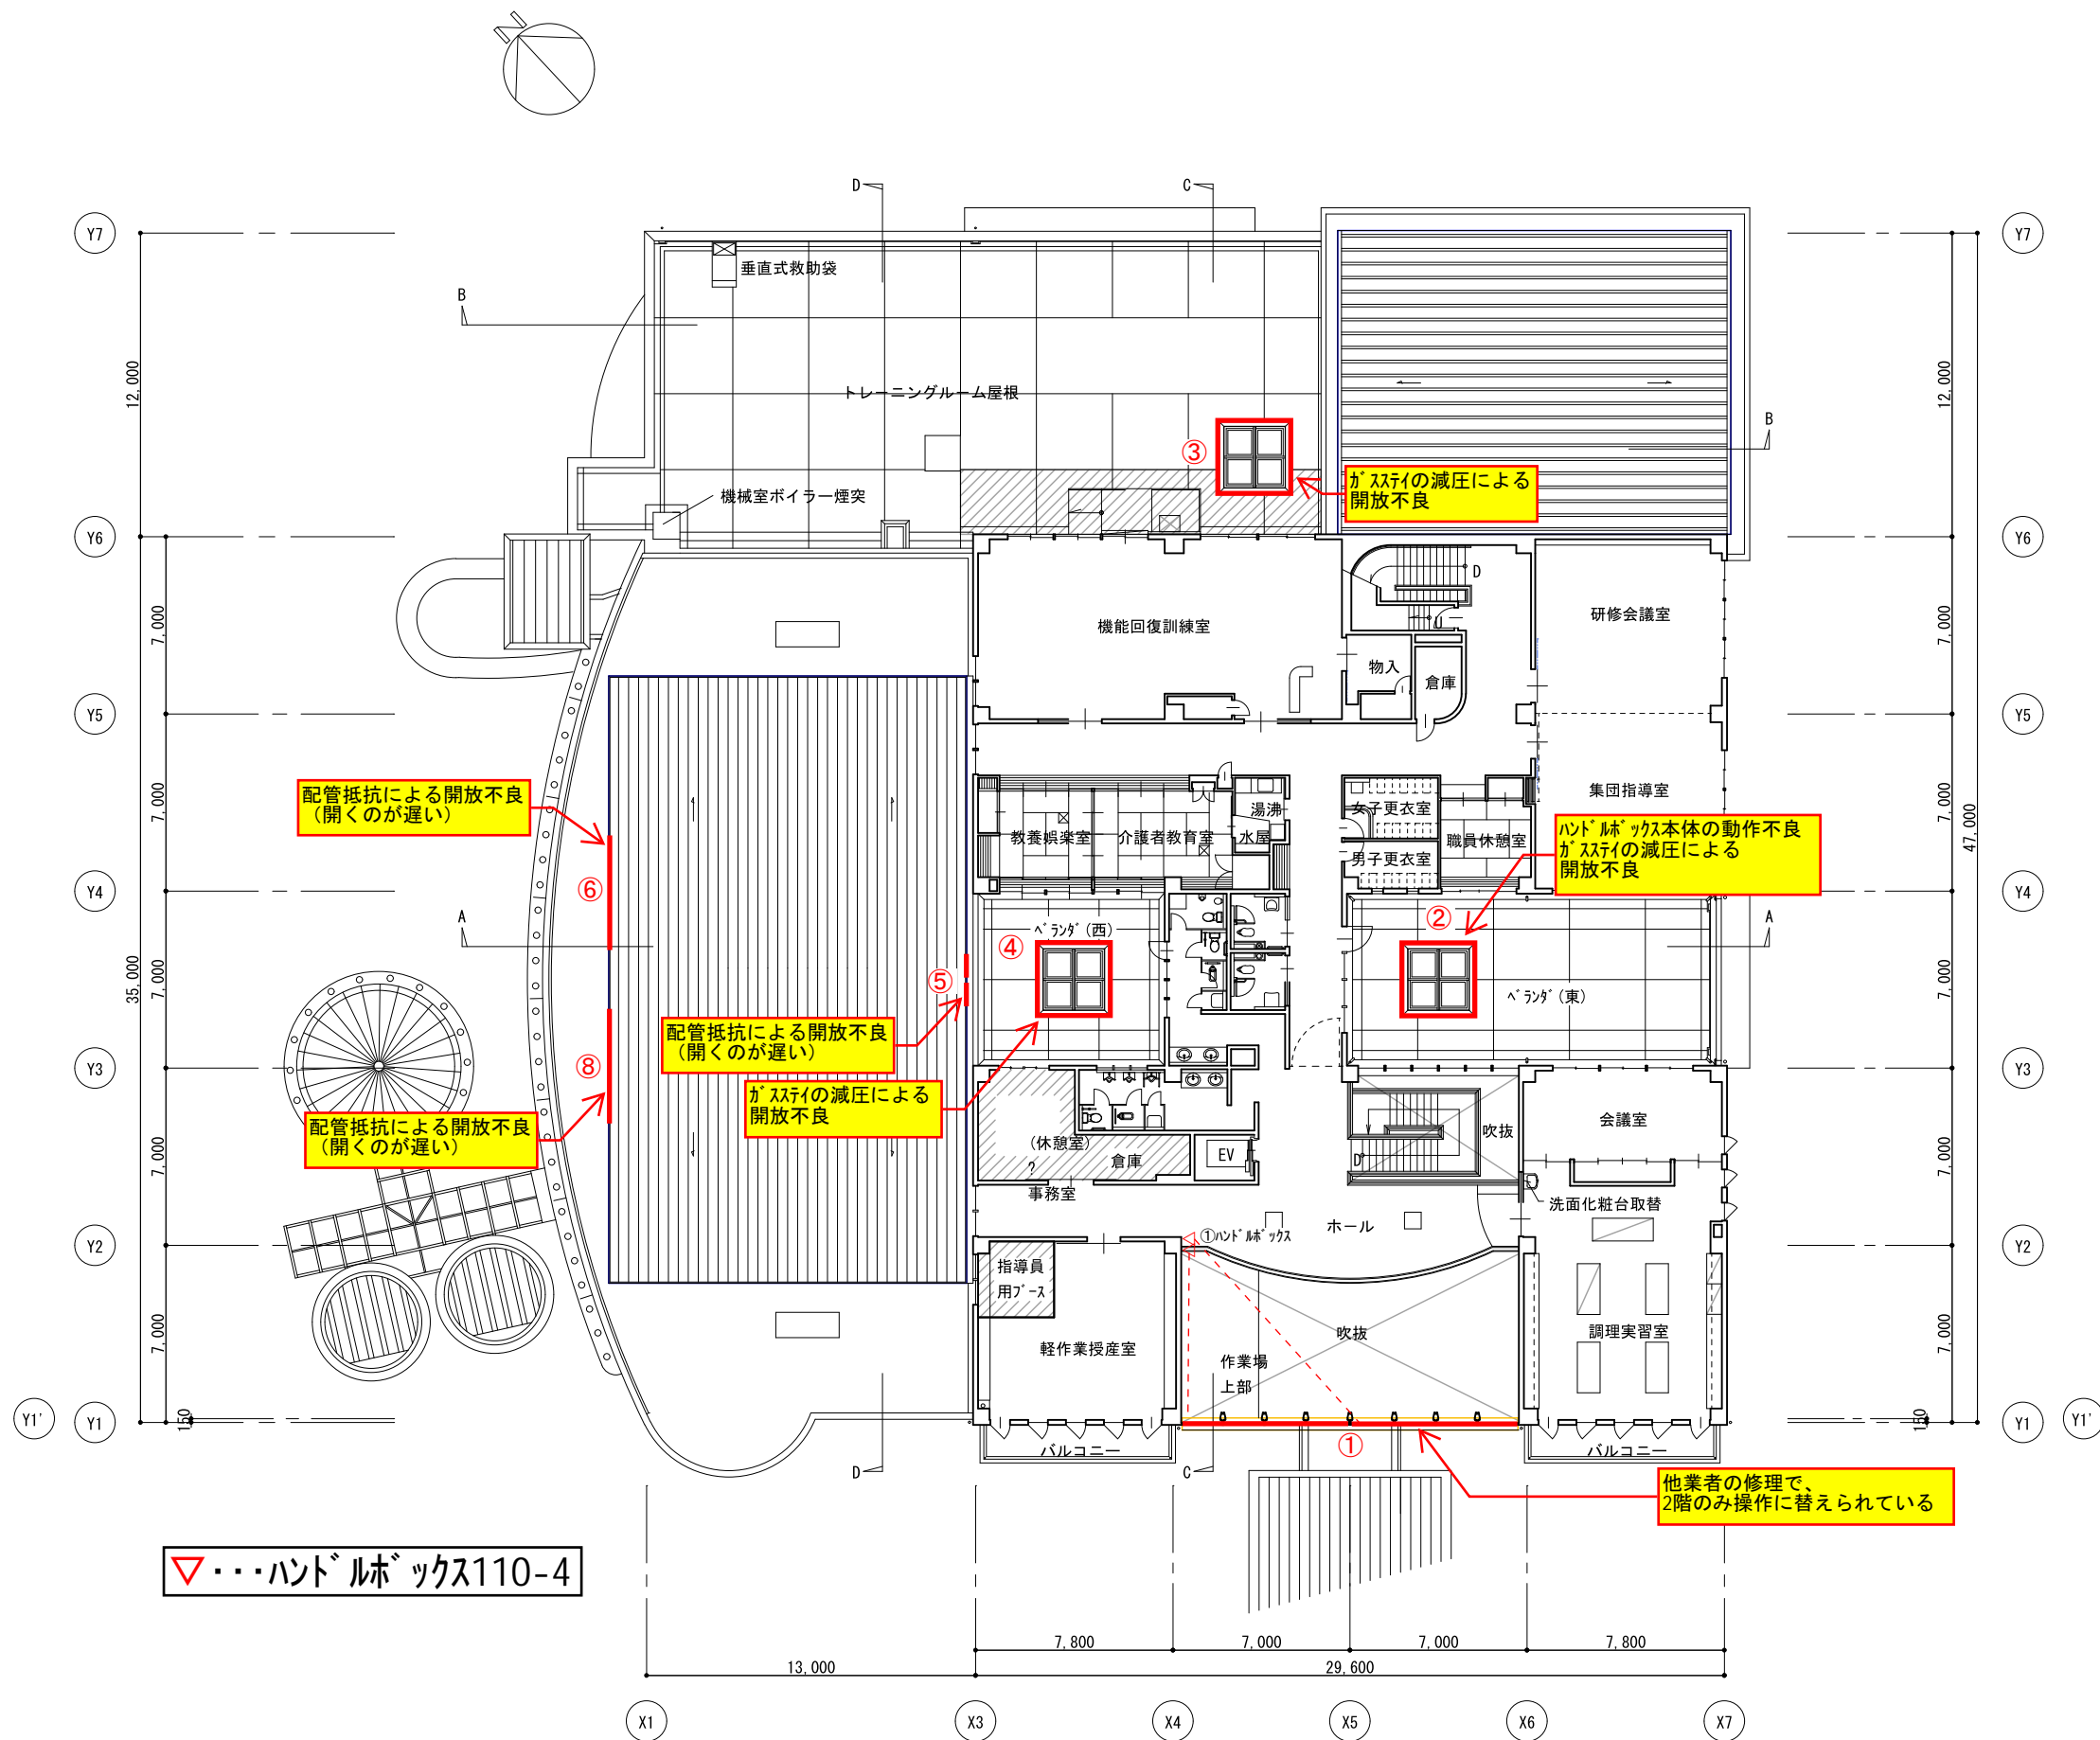

山建築工房

SOU ARCHITECTURAL FACTORY

一級建築士 大臣登録第329877号 横島康

1-1-15 SHINYASIKI
KOCHI CITY, 780-0911 JAPAN
PHONE 088-824-0177
FAX 088-824-0216

津野町総合保健福祉センター里菜施設改修工事


PLANNING NO. DATE DRAWING BY CHECKED BY

2階平面図


SCALE
1/200
(A3は70%出力)

オペレーター
02

竣工時

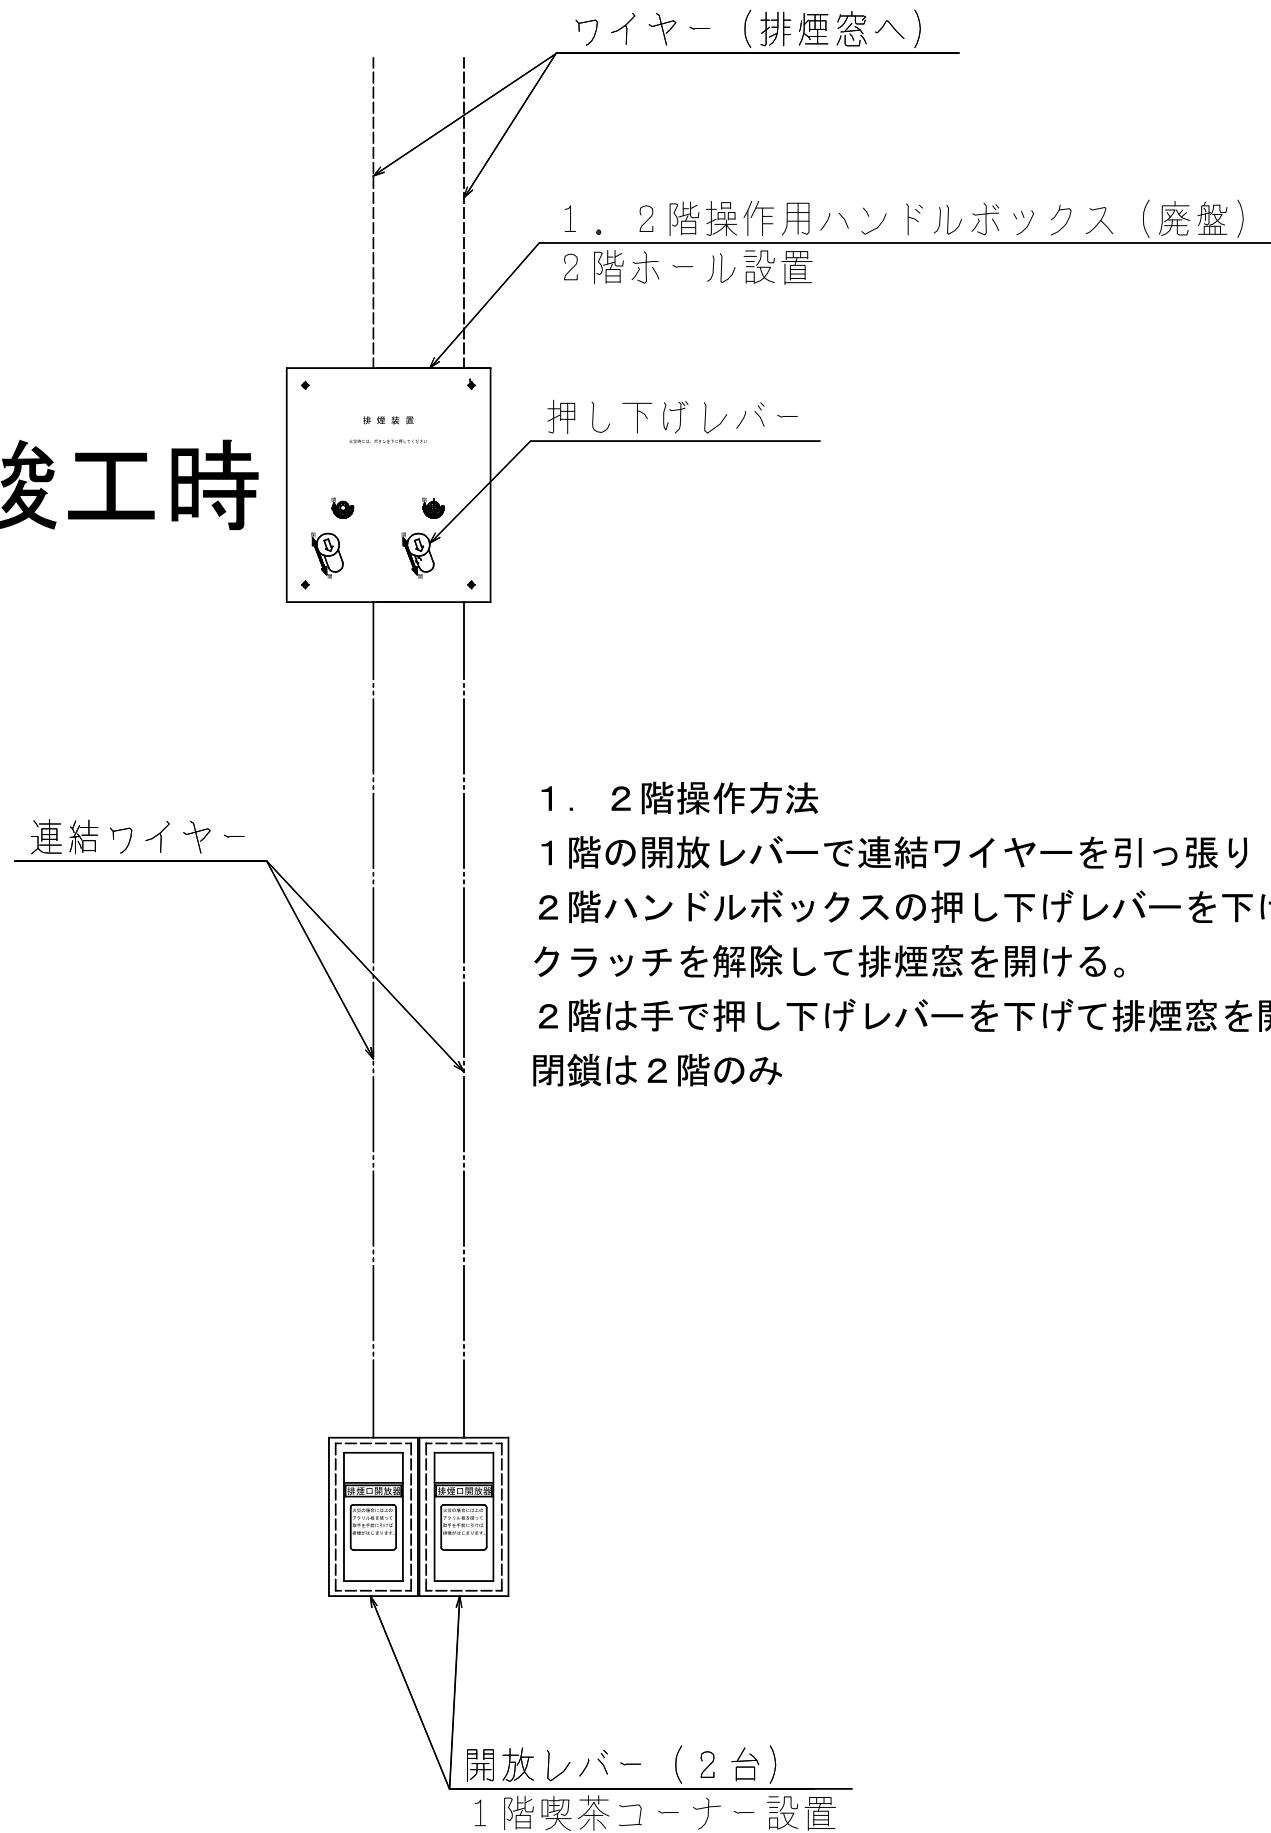


現在

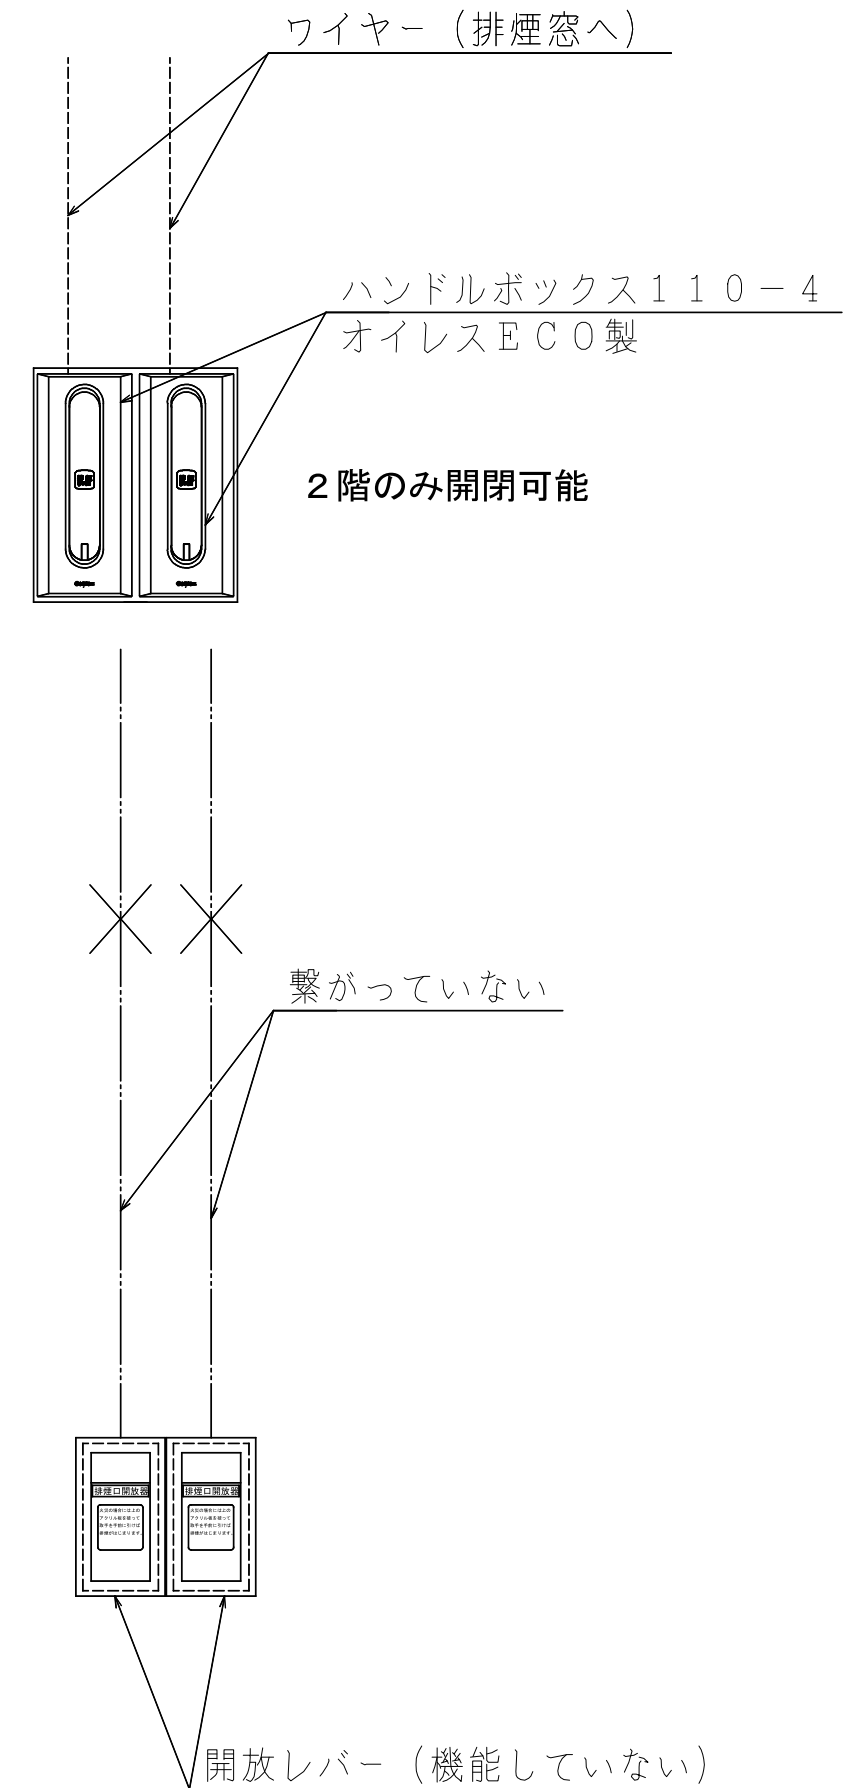

1. 2階操作参考図

- 開放スイッチより電気信号を送ることにより
ハンドルボックスを一斉開放させ排煙窓を開ける。
 - 排煙窓を閉める場合、各ハンドルボックスを使用する。
- ※主電源、1次、2次配線及び配管は、別途とする。
※メンテナンス用点検口設置、お願いします。

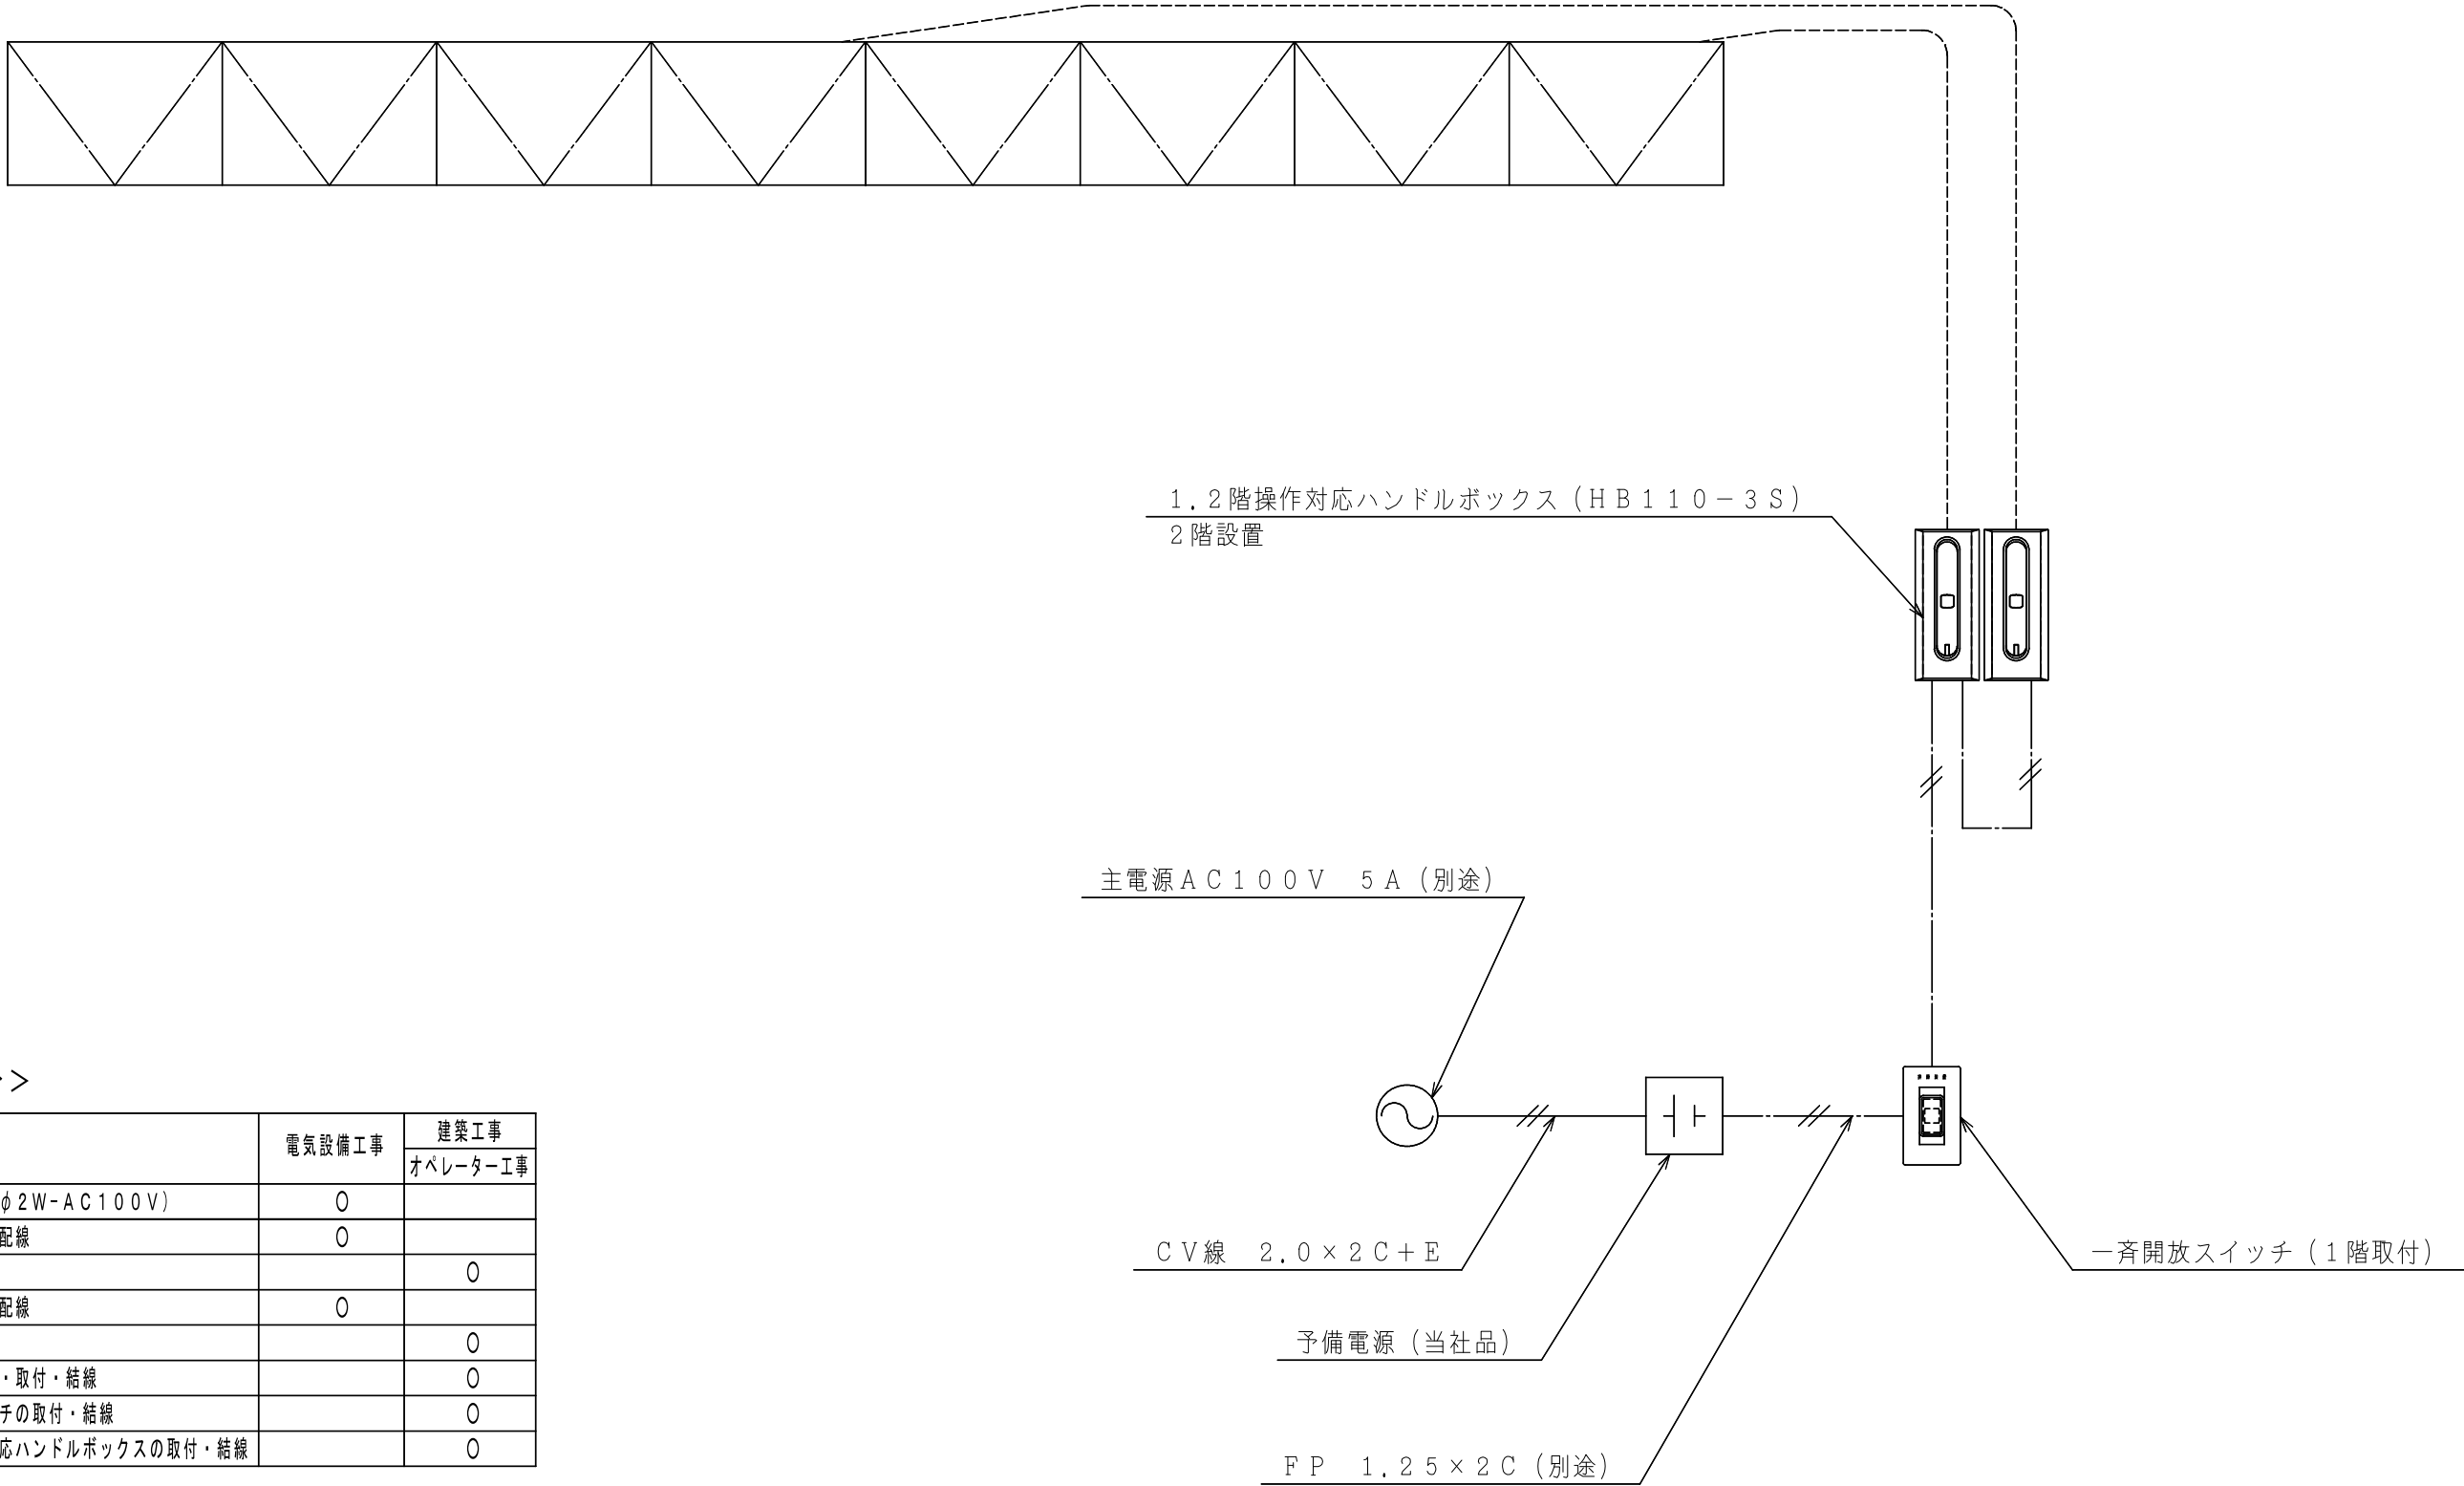

<工事区分>

施工内容	電気設備工事	建築工事
		オペレーター工事
電源の供給 (1φ2W-AC100V)	0	
電源線の配管・配線	0	
電源線の結線		0
信号線の配管・配線	0	
信号線の結線		0
予備電源の供給・取付・結線		0
一斉開放スイッチの取付・結線		0
1. 2階操作対応ハンドルボックスの取付・結線		0



ψ建築工房

SOU ARCHITECTURAL FACTORY

1-1-15 SHINYASIKI
KOCHI CITY, 780-0911 JAPAN
PHONE 088-824-0177
FAX 088-824-0216

津野町総合保健福祉センター里菜施設改修工事

PLANNING NO. DATE DRAWING BY CHECKED BY

オペレーター詳細図2

SCALE
1/-
(A3は70%出力)

オペレーター
04