

納入仕様書

【空調・換気設備】

目 次

品 名	製 造 業 者	納 入 業 者
空 調 機	三 菱 電 機 (株)	不二電気工業(株)
換 気 扇	〃	〃
ラ イ ン フ ァ ン	テ ラ ル (株)	TOTO四国販売(株)
制 気 口	協立エアテック(株)	(株) 新 英 商 会
振 止 め	因幡電機産業(株)	(有) 小 笠 原 商 会
ポ ン プ	(株) 川 本 製 作 所	ワジキ産業(株)
温 水 ヒ ー タ ー	昭 和 鉄 工 (株)	入 交 高 販 (株)
膨 張 タ ン ク	桑名金属工業(株)	ワジキ産業(株)
保 温 付 ド レ ン 管	千 代 田 産 業 (株)	(有) 小 笠 原 商 会
ド レ ン 管	(株) ヴ ァ ン テ ッ ク	〃
防 振 ゴ ム	(株) T O Z E N	〃
保 温 付 冷 媒 管	因幡電機産業(株)	(株) 新 英 商 会

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
1	BM-1	ビル用マルチエアコン リフ レースマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP560DMG9	1	仕様書	1
2			PUHY-RP560DMG9		セット外形図	1
3			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(個別配線1)	1
4			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(渡り配線1)	1
5		ビル用マルチエアコン リフ レースマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP280DMG9	2	外形図	2
6			PUHY-RP280DMG9		電気配線図	2
7		分岐管キット	GMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
8	BM-1-1	2方向天井カセット形 室内機	PLFY-MP90LM	6	仕様書	4
9			PLFY-MP90LM		外形図	4
10			PLFY-MP90LM		電気配線図	4
11		カセット用化粧パネル(塗装パネル)	GMP-P140LWHG7	6	納入仕様書	—
12		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
13						
14	BM-2	ビル用マルチエアコン リフ レースマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP450DMG9-E	1	仕様書	6
15			PUHY-RP450DMG9-E		セット外形図	6
16			PUHY-RP450DMG9-E		機外配線図(個別配線1)	6
17			PUHY-RP450DMG9-E		機外配線図(渡り配線1)	6
18		ビル用マルチエアコン リフ レースマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP224DMG9	2	外形図	7
19			PUHY-RP224DMG9		電気配線図	7
20		分岐管キット	GMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
21	BM-2-1	2方向天井カセット形 室内機	PLFY-MP90LM	2	仕様書	4
22			PLFY-MP90LM		外形図	4
23			PLFY-MP90LM		電気配線図	4
24		カセット用化粧パネル(塗装パネル)	GMP-P140LWHG7	2	納入仕様書	—
25		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
26	BM-2-2	4方向天井カセット形(スタンダード) 室内機	PLFY-MP112HM	1	室内機仕様書	8
27			PLFY-MP112HM		室内機外形図	8
28			PLFY-MP112HM		室内機電気配線図	8
記 事			見積No. 26 050282	課長		担当
不二電気工業株式会社						

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
29		標準パネ	PLP-P160HWH	1	別売仕様書	9
30		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
31	BM-2-3	4方向天井カセット形(スタンダート)室内機	PLFY-MP160HM	1	室内機仕様書	10
32			PLFY-MP160HM		室内機外形図	10
33			PLFY-MP160HM		室内機電気配線図	10
34		標準パネ	PLP-P160HWH	1	別売仕様書	9
35		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
36						
37	BM-3	ビル用マルチエアコン リフ レースマルチ GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP560DMG9	1	仕様書	1
38			PUHY-RP560DMG9		セット外形図	1
39			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(個別配線1)	1
40			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(渡り配線1)	1
41		ビル用マルチエアコン リフ レースマルチ GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP280DMG9	2	外形図	2
42			PUHY-RP280DMG9		電気配線図	2
43		分岐管キ	CMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
44		分岐ジョイント	CMY-Y202DG4	1	別売部品外形図	11
45		分岐ジョイント	CMY-Y102LDG4	2	別売部品外形図	12
46		分岐ジョイント	CMY-Y102SDG4	1	別売部品外形図	13
47	BM-3-1	4方向天井カセット形(スタンダート)室内機	PLFY-MP112HM	5	室内機仕様書	8
48			PLFY-MP112HM		室内機外形図	8
49			PLFY-MP112HM		室内機電気配線図	8
50		標準パネ	PLP-P160HWH	5	別売仕様書	9
51		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
52						
53	BM-4	ビル用マルチエアコン リフ レースマルチ GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP560DMG9	1	仕様書	1
54			PUHY-RP560DMG9		セット外形図	1
55			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(個別配線1)	1
56			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(渡り配線1)	1
記 事			見積No. 26 050282	課長		担当
不二電気工業株式会社						

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
57		ビル用マルチエアコン リフ レースマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP280DMG9	2	外形図	2
58			PUHY-RP280DMG9		電気配線図	2
59		分岐管キット	CMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
60		分岐ジョイント	CMY-Y102LDG4	1	別売部品外形図	11
61		分岐ジョイント	CMY-Y102LDG4	2	別売部品外形図	12
62	BM-4-1	4方向天井カセット形(スタンダード)室内機	PLFY-MP140HM	4	室内機仕様書	14
63			PLFY-MP140HM		室内機外形図	14
64			PLFY-MP140HM		室内機電気配線図	14
65		標準ハコ	PLP-P160HWH	4	別売仕様書	9
66		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
67						
68	BM-5	ビル用マルチエアコン リフ レースマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP450DMG9-E	1	仕様書	6
69			PUHY-RP450DMG9-E		セット外形図	6
70			PUHY-RP450DMG9-E		機外配線図(個別配線)	6
71			PUHY-RP450DMG9-E		機外配線図(渡り配線)	6
72		ビル用マルチエアコン リフ レースマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP224DMG9	2	外形図	7
73			PUHY-RP224DMG9		電気配線図	7
74		分岐管キット	CMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
75		分岐ジョイント	CMY-Y102LDG4	2	別売部品外形図	12
76	BM-5-1	4方向天井カセット形(スタンダード)室内機	PLFY-MP140HM	2	室内機仕様書	14
77			PLFY-MP140HM		室内機外形図	14
78			PLFY-MP140HM		室内機電気配線図	14
79		標準ハコ	PLP-P160HWH	2	別売仕様書	9
80		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
81	BM-5-2	4方向天井カセット形(スタンダード)室内機	PLFY-MP140HM	1	室内機仕様書	14
82			PLFY-MP140HM		室内機外形図	14
83			PLFY-MP140HM		室内機電気配線図	14
84		標準ハコ	PLP-P160HWH	1	別売仕様書	9
記 事			見積No. 26 050282	課長	担当	
			不二電気工業株式会社			

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
85		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
86						
87	BM-6	ビル用マルチエアコン リブレスマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP560DMG9	1	仕様書	1
88			PUHY-RP560DMG9		セット外形図	1
89			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(個別配線)	1
90			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(渡り配線)	1
91		ビル用マルチエアコン リブレスマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP280DMG9	2	外形図	2
92			PUHY-RP280DMG9		電気配線図	2
93		分岐管キット	CMY-RP400BK4	1	別売部品外形図	3
94		分岐ジョイント	CMY-Y202DG4	4	別売部品外形図	11
95		分岐ジョイント	CMY-Y102LDG4	2	別売部品外形図	12
96	BM-6-1	壁掛形 室内機	PKFY-MP28LM	3	室内機仕様書	15
97			PKFY-MP28LM		室内機外形図	15
98			PKFY-MP28LM		室内機電気配線図	15
99		ドレンアップ 材(壁掛形用)	PAC-SL69DM	3	別売仕様書	16
100		MAスマートリモコン	PAR-48MA	3	手元リモコン仕様書	5
101	BM-6-2	4方向天井カセット形(スタンダード) 室内機	PLFY-MP71HM	1	室内機仕様書	17
102			PLFY-MP71HM		室内機外形図	17
103			PLFY-MP71HM		室内機電気配線図	17
104		標準パネル	PLP-P160HWH	1	別売仕様書	9
105		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
106	BM-6-3	4方向天井カセット形(スタンダード) 室内機	PLFY-MP112HM	1	室内機仕様書	8
107			PLFY-MP112HM		室内機外形図	8
108			PLFY-MP112HM		室内機電気配線図	8
109		標準パネル	PLP-P160HWH	1	別売仕様書	9
110		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
111	BM-6-4	4方向天井カセット形(スタンダード) 室内機	PLFY-MP140HM	2	室内機仕様書	14
112			PLFY-MP140HM		室内機外形図	14
記 事			見積No. 26 050282	課長		担当
不二電気工業株式会社						

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
113			PLFY-MP140HM		室内機電気配線図	14
114		標準パネ	PLP-P160HWH	2	別売仕様書	9
115		MAスマートリモコン	PAR-48MA	2	手元リモコン仕様書	5
116						
117	BM-7	ビル用マルチエアコン リフレッシュ GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP560DMG9	1	仕様書	1
118			PUHY-RP560DMG9		セット外形図	1
119			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(個別配線)	1
120			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(渡り配線)	1
121		ビル用マルチエアコン リフレッシュ GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP280DMG9	2	外形図	2
122			PUHY-RP280DMG9		電気配線図	2
123		分岐管キット	CMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
124	BM-7-1	天井埋込形 室内機	PEFY-MP56M	1	仕様書	18
125			PEFY-MP56M		外形図	18
126			PEFY-MP56M		電気配線図	18
127		ロングライフフィルター	PAC-KE86LAF	1	別売部品外形図	19
128		フィルターボックス	PAC-KE71TB	1	別売部品外形図	20
129		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
130	BM-7-2	天井埋込形 室内機	PEFY-MP112M	4	仕様書	21
131			PEFY-MP112M		外形図	21
132			PEFY-MP112M		電気配線図	21
133		ロングライフフィルター	PAC-KE89LAF	4	別売部品外形図	22
134		フィルターボックス	PAC-KE94TB	4	別売部品外形図	23
135		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
136		4方向天井カセット形(スタンダード) 室内機	PLFY-MP56HM	1	室内機仕様書	24
137			PLFY-MP56HM		室内機外形図	24
138			PLFY-MP56HM		室内機電気配線図	24
139		標準パネ	PLP-P160HWH	1	別売仕様書	9
140		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
記 事			見積No. 26 050282	課長		担当
不二電気工業株式会社						

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
141						
142	BM-8	ビル用マルチエアコン リブレスマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP560DMG9	1	仕様書	1
143			PUHY-RP560DMG9		セット外形図	1
144			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(個別配線1)	1
145			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(渡り配線1)	1
146		ビル用マルチエアコン リブレスマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP280DMG9	2	外形図	2
147			PUHY-RP280DMG9		電気配線図	2
148		分岐管キット	CMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
149		分岐ジョイント	CMY-Y102SDG4	1	別売部品外形図	13
150	BM-8-1	2方向天井カセット形 室内機	PLFY-MP36LM	1	仕様書	25
151			PLFY-MP36LM		外形図	25
152			PLFY-MP36LM		電気配線図	25
153		カセット用化粧パネル(塗装パネル)	CMP-P45LWHG6	1	納入仕様書	—
154		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
155	BM-8-2	4方向天井カセット形(スタンダード) 室内機	PLFY-MP56HM	1	室内機仕様書	24
156			PLFY-MP56HM		室内機外形図	24
157			PLFY-MP56HM		室内機電気配線図	24
158		標準パネル	PLP-P160HWH	1	別売仕様書	9
159		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
160	BM-8-3	天井ビルドイン形 室内機	PDFY-MP112GM	4	仕様書	26
161			PDFY-MP112GM		外形図	26
162			PDFY-MP112GM		電気配線図	26
163		吸込口付メンテナンスパネル(塗装)	CMP-P160DLWHG	4	外形図	27
164		下吸込キャンバスタ(外(ネジ固定式))	PAC-KD48CDF	4	別売部品外形図	28
165		MAスマートリモコン	PAR-48MA	2	手元リモコン仕様書	5
166						
167	BM-9	ビル用マルチエアコン リブレスマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP450DMG9-E	1	仕様書	6
168			PUHY-RP450DMG9-E		セット外形図	6
記 事			見積No. 26 050282	課長	担当	
			不二電気工業株式会社			

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
169			PUHY-RP450DMG9-E		機外配線図(個別配線1)	6
170			PUHY-RP450DMG9-E		機外配線図(渡り配線1)	6
171		ビル用マルチエアコン リブレスマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP224DMG9	2	外形図	7
172			PUHY-RP224DMG9		電気配線図	7
173		分岐管キット	GMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
174	BM-9-1	天井埋込形 室内機	PEFY-MP224M	2	仕様書	29
175			PEFY-MP224M		外形図	29
176			PEFY-MP224M		電気配線図	29
177		ロングライフフィルター	PAC-KE85LAF	2	別売部品外形図	30
178		フィルターボックス	PAC-KE95TB	2	別売部品外形図	31
179		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
180						
181	BM-10	ビル用マルチエアコン リブレスマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP560DMG9	1	仕様書	1
182			PUHY-RP560DMG9		セット外形図	1
183			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(個別配線1)	1
184			PUHY-RP560DMG9		機外配線図(渡り配線1)	1
185		ビル用マルチエアコン リブレスマルチY GR高効率シリーズ 室外機	PUHY-RP280DMG9	2	外形図	2
186			PUHY-RP280DMG9		電気配線図	2
187		分岐管キット	GMY-RP400BKG4	1	別売部品外形図	3
188	BM-10-1	天井埋込形 室内機	PEFY-MP140M	1	仕様書	32
189			PEFY-MP140M		外形図	32
190			PEFY-MP140M		電気配線図	32
191		ロングライフフィルター	PAC-KE89LAF	1	別売部品外形図	22
192		フィルターボックス	PAC-KE94TB	1	別売部品外形図	23
193		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
194	BM-10-2	天井埋込形 室内機	PEFY-MP140M	3	仕様書	32
195			PEFY-MP140M		外形図	32
196			PEFY-MP140M		電気配線図	32
記 事			見積No. 26 050282	課長		担当
			不二電気工業株式会社			

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
197		ロングライフフィルター	PAC-KE89LAF	3	別売部品外形図	22
198		フィルターボックス	PAC-KE94TB	3	別売部品外形図	23
199		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
200						
201	BM-1	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
202			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
203	BM-2	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
204			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
205	BM-3	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
206			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
207	BM-4	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
208			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
209	BM-5	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
210			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
211	BM-6	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
212			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
213	BM-7	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
214			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
215	BM-8	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
216			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
217	BM-9	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
218			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
219	BM-10	アクティブフィルター	PAC-KS50AAC	2	別売部品外形図	33
220			PAC-KS50AAC		別売部品電気配線図	33
221						
222	BM-1	スプリング防振架台(標準/塩害仕様) [クレン]	BM-334E	2	仕様書	34
223	BM-2	スプリング防振架台(標準/塩害仕様) [クレン]	BM-334E	2	仕様書	34
224	BM-3	スプリング防振架台(標準/塩害仕様) [クレン]	BM-334E	2	仕様書	34
記 事			見積No. 26 050282	課長	担当	
			不二電気工業株式会社			

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
225	BM-4	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 防振架台 (標準/塩害仕様) [ｸﾗｼ]	BM-334E	2	仕様書	34
226	BM-5	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 防振架台 (標準/塩害仕様) [ｸﾗｼ]	BM-334E	2	仕様書	34
227	BM-6	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 防振架台 (標準/塩害仕様) [ｸﾗｼ]	BM-334E	2	仕様書	34
228	BM-7	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 防振架台 (標準/塩害仕様) [ｸﾗｼ]	BM-334E	2	仕様書	34
229	BM-8	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 防振架台 (標準/塩害仕様) [ｸﾗｼ]	BM-334E	2	仕様書	34
230	BM-9	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 防振架台 (標準/塩害仕様) [ｸﾗｼ]	BM-334E	2	仕様書	34
231	BM-10	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 防振架台 (標準/塩害仕様) [ｸﾗｼ]	BM-334E	2	仕様書	34
232						
233	PAC-1	空冷H/ﾌｽﾘﾑZR・PAC (人感ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻ-360)	PLZ-ZRMP160HF6	1	仕様書	35
234		ｲﾝﾊﾞｰﾀ室外機	PUZ-ZRMP160KA16	1	室外機外形図	36
235		4方向天井ｶｾｯﾄ形<ｲｰｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ> 室内機	PL-ZRP160HA5	1	室内機外形図(ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻ 16) (PLP-P160WF)	37
236		ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻﾊﾟﾅﾙ	PLP-P160HWF	1	別売仕様書	38
237		MAｽﾏｰﾄﾘﾓﾝ	PAR-48MA	1	手元ﾘﾓﾝ仕様書	5
238						
239	PAC-2	空冷H/ﾌｽﾘﾑZR・PAC 同時ﾀｲﾝ(人感ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻ-360)	PLZX-ZRMP280HF6	1	仕様書	39
240		ｲﾝﾊﾞｰﾀ室外機	PUZ-ZRMP280KA6	1	室外機外形図	40
241		4方向天井ｶｾｯﾄ形<ｲｰｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ> 室内機	PL-ZRP140HA5	2	室内機外形図(ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻ 16) (PLP-P160WF)	41
242		ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻﾊﾟﾅﾙ	PLP-P160HWF	2	別売仕様書	38
243		MAｽﾏｰﾄﾘﾓﾝ	PAR-48MA	1	手元ﾘﾓﾝ仕様書	5
244		分配管	SDD-50WR9	1	別売仕様書	42
245						
246	PAC-3	空冷H/ﾌｽﾘﾑZR・PAC 同時ﾀｲﾝ(人感ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻ-360)	PLZX-ZRMP224HF6	1	仕様書	43
247		ｲﾝﾊﾞｰﾀ室外機	PUZ-ZRMP224KA6	1	室外機外形図	44
248		4方向天井ｶｾｯﾄ形<ｲｰｽｸｴｱﾀｲﾌﾟ> 室内機	PL-ZRP112HA5	2	室内機外形図(ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻ 16) (PLP-P160WF)	45
249		ﾑｰﾌﾞ ﾏｾﾝｻﾊﾟﾅﾙ	PLP-P160HWF	2	別売仕様書	38
250		MAｽﾏｰﾄﾘﾓﾝ	PAR-48MA	1	手元ﾘﾓﾝ仕様書	5
251		分配管	SDD-50WR9	1	別売仕様書	42
252						
記 事			見積No. 26 050282	課長		担当
			不二電気工業株式会社			

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
253	RAC-1	空冷ヒートポンプ インバータルームエアコン	MSZ-ZXV2226-W	1	仕様書	46
254		インバータ室外機	MUZ-ZXV2226	1	室外機外形図	47
255		壁掛形 室内機	MSZ-ZXV2226-W-IN	1	室内機外形図	48
256		MAスマートリモコン	PAR-48MA	1	手元リモコン仕様書	5
257						
258	PAC-1	M-NET接続用アダプタ (P80-P280)	PAC-SL75MA	1	別売仕様書	49
259	PAC-2	M-NET接続用アダプタ (P80-P280)	PAC-SL75MA	1	別売仕様書	49
260	PAC-3	M-NET接続用アダプタ (P80-P280)	PAC-SL75MA	1	別売仕様書	49
261						
262	RAC-1	システム制御用インターフェイス	MAC-3331F	1	別売仕様書	50
263						
264	SC-1	空調冷熱総合管理システム	AE-CZJ	2	仕様書	51
265						
266	FE-1	天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ	VD-15ZXP14-G	1	仕様書	52
267			VD-15ZXP14-G		注意事項	52
268		天吊脱着枠	P-262TD3	1	外形図	53
269		24時間換気専用コントロールスイッチ	P-10SWL2	1	外形図	54
270						
271	FE-2	天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ	VD-18ZX14-G	4	仕様書	55
272			VD-18ZX14-G		注意事項	55
273		天吊脱着枠	P-282TD3	4	外形図	56
274		24時間換気専用コントロールスイッチ	P-10SWL2	3	外形図	54
275						
276	FE-3	天井埋込形換気扇 低騒音	VD-23ZB14	2	仕様書	57
277			VD-23ZB14		注意事項	57
278		天吊脱着枠	P-400TD3	2	外形図	58
279						
280	FE-4	天井埋込形換気扇 低騒音オール金属タイプ	VD-13ZY14	1	仕様書	59
記 事			見積No. 26 050282	課長	担当	
不二電気工業株式会社						

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
281			VD-13ZY14		注意事項	59
282		天吊脱着枠	P-207TD	1	外形図	60
283		24時間換気専用コントロールスイッチ	P-10SWL2	1	外形図	54
284						
285	FE-5	天井埋込形換気扇 低騒音オール金属タイプ	VD-20ZH14	6	仕様書	61
286			VD-20ZH14		注意事項	61
287		天吊脱着枠	P-317TD3	6	外形図	62
288		24時間換気専用コントロールスイッチ	P-10SWL2	1	外形図	54
289						
290		(オートロウリュウ採暖室)				
291	1階サウナ廻り	パイプ用ファン 給気用 微小粒子用高性能フィルター付	V-08PQF4-H	3	仕様書	63
292						
293	FE-6	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ 消音形	BFS-550TUA2-60	1	仕様書	64
294			BFS-550TUA2-60		注意事項	64
295		防振吊金具 4個入り	PS-30BK3	1	仕様書	65
296						
297	FE-7	ストレートシロッコファン 厨房用	BFS-300TX2	1	仕様書	66
298			BFS-300TX2		注意事項	66
299		防振吊金具 4個入り	PS-15BK3	1	仕様書	67
300						
301	FS-1	—				
302						
303	FS-2	ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ 消音形	BFS-550TUA2-60	1	仕様書	64
304			BFS-550TUA2-60		注意事項	64
305		防振吊金具 4個入り	PS-30BK3	1	仕様書	65
306						
307	HEU-1	業務用ロフト 天井吊付形 マイコンタイプ	LGH-N50CX3	17	仕様書	68
308			LGH-N50CX3		外形図	68
記事			見積No. 26 050282	課長		担当
			不二電気工業株式会社			

令和8年度 津野町総合保健福祉センター一里楽施設改修工事納入仕様書一覧表

No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
309			LGH-N50CX3		電気配線図	68
310		業務用吹付 天井施付形 マイコンタイ*	LGH-N50CX3[共通注意事項]	17	共通注意事項	69
311			LGH-N50CX3[共通注意事項]		共通注意事項	69
312			LGH-N50CX3[共通注意事項]		共通注意事項	69
313			LGH-N50CX3[共通注意事項]		共通注意事項	69
314			LGH-N50CX3[共通注意事項]		共通注意事項	69
315			LGH-N50CX3[共通注意事項]		共通注意事項	69
316		業務用吹付用インテリア*柵	PZ-N350SP2	17	仕様書	70
317		防振吊金具 4個入り	PZ-N154BK2	17	仕様書	71
318		ジ-ニアスリモコン	PGL-64DR	17	仕様書	72
319			PGL-64DR		仕様書	72
320			PGL-64DR		仕様書	72
321		虫侵入防止ユニット	PGL-350CMB3	17	仕様書	73
322						
323	HEU-2	業務用吹付 天井施付形 マイコンタイ*	LGH-N25CX3	2	仕様書	74
324			LGH-N25CX3		外形図	74
325			LGH-N25CX3		電気配線図	74
326		業務用吹付 天井施付形 マイコンタイ*	LGH-N25CX3[共通注意事項]	2	共通注意事項	75
327			LGH-N25CX3[共通注意事項]		共通注意事項	75
328			LGH-N25CX3[共通注意事項]		共通注意事項	75
329			LGH-N25CX3[共通注意事項]		共通注意事項	75
330			LGH-N25CX3[共通注意事項]		共通注意事項	75
331			LGH-N25CX3[共通注意事項]		共通注意事項	75
332		業務用吹付用インテリア*柵	PZ-N125SP2	2	仕様書	76
333		防振吊金具 4個入り	PZ-N154BK2	2	仕様書	71
334		ジ-ニアスリモコン	PGL-64DR	2	仕様書	72
335			PGL-64DR		仕様書	72
336			PGL-64DR		仕様書	72
記 事			見積No. 26 050282	課長		担当
不二電気工業株式会社						

令和8年度 津野町総合保健福祉センター里楽施設改修工事納入仕様書一覧表




No.	記 号	品 名	形 名	台数	備 考	図番No.
337		虫侵入防止ユニット	PGL-125CMB3	2	仕様書	77
338						
339	HEU-3	ダクト外用吹き天井埋込形 フラットインテリアタイプ	VL-150ZSD3	1	仕様書	78
340			VL-150ZSD3		注意事項	78
341		24時間換気専用コントロールスイッチ 強弱タイプ	P-04SWL2	1	外形図	79
342						
343		SUS耐外風ベントキャップギヤリ W水切り	AT-150TBSJ	1	仕様書	80
344						
345		SUS製丸形フードギヤリ	AT-100MGS4	6	仕様書	81
346						
347		SUS製丸形フードギヤリ FD72度	AT-100MGSD4	4	仕様書	82
348						
349						
350						
351						
352						
353						
354						
355						
356						
357						
358						
359						
360						
361						
362						
363						
364						
記 事			見積No. 26 050282	課長		担当
不二電気工業株式会社						

Mixed Flow Fans ASSEMBLY DRAWING
ALF型ラインファン外形寸法図

TERAL

MODEL

型 式: ALF-No. 3-645S

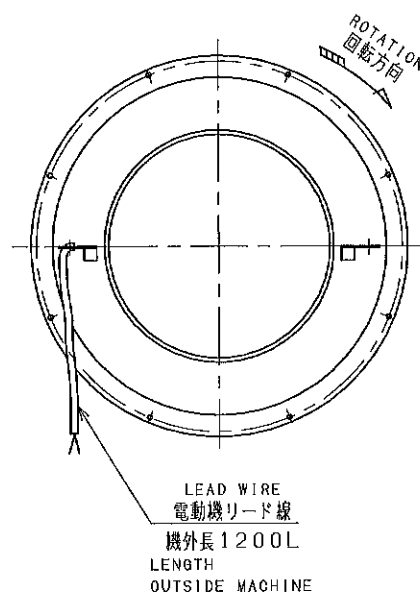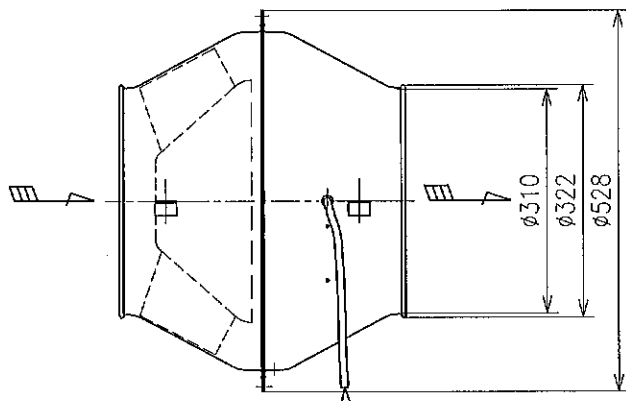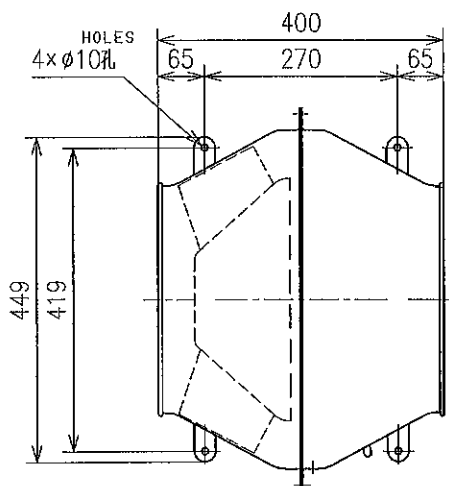

伸縮継手を接続する際は、バンド、テープなどで固定してください。やむを得ずリベットやタッピンネジでダクトを固定する場合は、極力ケーシング端面側に固定し、必ず手回しにて羽根車と接触していないことをご確認ください。

When connecting an expansion joint, secure it with a band or tape. If it is unavoidable to use rivets or tapping screws to fix the duct, fix it to the casing end as much as possible, and manually check that they are not in contact with the impeller.

機器の使用・施工についての注意事項に関しましては、取扱説明書をご確認ください。


For the precautions on installation and use of the fan, please refer to instruction manual.

付 属 品 ACCESSORIES		
天母ハンガ防振（防振ゴム）	VIBRATION ABSORBER	
概算質量 MASS		24 kg

APPROVAL 承認	仕 様 SPEC.			電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.				
藤井繁	風 量 CAPACITY	m ³ /	種 別 TYPE	全閉自冷屋内形		極 数 POLE		4 P
CHECK 検閲	静 圧 STATIC PRESS.	Pa	出 力 OUTPUT	450 W		周波数 FREQUENCY		60 Hz
田邊	回転速度 SPEED OF ROTATION	1670 min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	1 φ 100 V		同期回転速度 SYNC. SPEED OF ROTATION		1800 min ⁻¹
DESIGN 設計	機器名称 ITEM NAME					機器番号 ITEM No.		FS-1
酒井	型 式 MODEL		ALF-No. 3-645S			数 量 QUANTITY		1

ヒーター 番 号	ヒーター 出 力	伝熱 面 積	伝熱 密度	給水 温度	燃焼油 消費量 l/h	型 式	モーター kW	*1/2 レバー kW	騒音値 A・計測1m	製品 質量 kg	外形寸法 mm	接続口 φmm	圧力 MPa	電機消費容量 50/60Hz kVA
NEUS-W-3001M	349	7.4	46.0	38.0	0.4	RI-50L	0.4	0.25	762	250	606	2	2.55/2.57	
NEUS-W-4003M	455	9.7	56.0	38.1	0.75	RI-70H	0.75	0.5	995	300	699	3	3.09/3.06	
NEUS-W-5003M	581	11.8	69.0	67.6	0.75	RI-70H	0.75	0.5	1,090	350	782	3	3.09/3.06	

(出) 1. 燃費方式は排気管通過型です。暖気通風計算の場合、缶内ガスを総抗を加算する必要はありません。
2. 御注文の際は、使用燃料の種類及び電源周波数を御指定ください。灯油焚きは[C]、A重油焚きは[D]で表します。
3. A重油は、JIS1号油を使用してください。*オイルプレヒーターはオプションです。

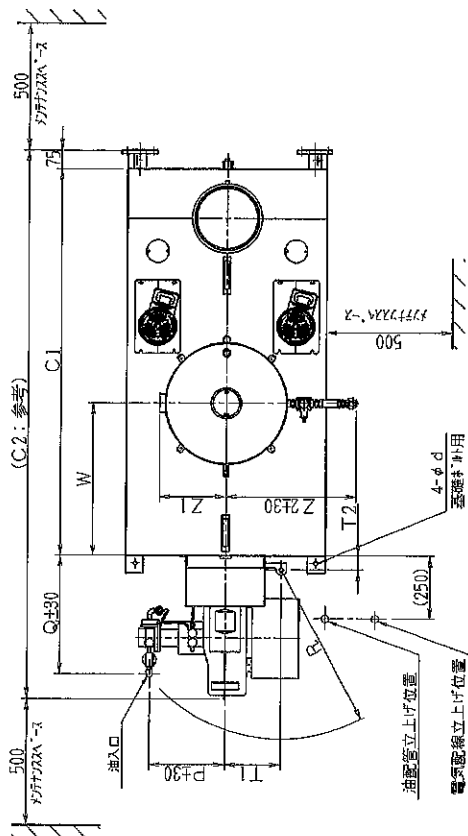

ヒーター 番 号	サイ ズ	給 湯 回 路		暖 房 給 湯 併 用 回 路		暖 房 2 回 路	最大流量 L/h・本						
		最大出力 (5~65℃) kW	給湯量 L/h	最大出力 損失水頭 (50~70℃) kW	暖 房 回 路 給湯量 L/h			最大出力 損失水頭 ($\Delta t=20^{\circ}\text{C}$) m/本					
NEOS-W-3001.M	314-PED-50	0.4	349	5,000	1.4	349	15,000	10	349	50~80	15,000	3.1	15,000
NEOS-W-4001.M	314-PED-50	0.4	455	6,567	2.4	349	15,000	10	465	57~73	20,000	5.2	15,000
NEOS-W-5001.M	314-PED-50	0.4	581	8,333	3.6	349	15,000	10	581	53~73	25,000	7.8	15,000

寒 風 寸 骨

ヒート番号	A	(B)	C1	(C2)	D	d	E	F	G	H	h1	h2	M	N1	N2	O1	P	Q	R	T1	T2	V	W	X	Y	Z1	Z2
NEUS-W-300M	790	1.7351	53062.175	246	15	725	480	40A	1.351	1.415	570	711	1.595	1.675	330	330	330	670	220	60	1.335	600	75	345	263	502	
NEUS-W-400M	950	1.9101	6952.930	296	18	870	480	40A	1.530	1.590	715	848	1.765	1.845	480	955	480	700	205	80	1.475	655	75	410	298	537	
NEUS-W-500M	950	1.9101	8552.545	346	18	870	400	40A	1.530	1.590	735	848	1.920	2.000	480	955	480	700	205	80	1.610	715	75	410	313	592	


● 付属品仕様


1. フレキシブルチューブ : 8A×1.5m
2. 取扱説明書

州
圖

1. 荷 姿

缶本誌 1個包	オイルパナー 1個包
------------	---------------
2. 現地梱立
パナーは別梱包なので、パナーをパナーノ口ノ裏に取付けてください。
3. 油入 口
油に充填した上からは、付属のフレキシブルチューブが屈く範囲でパナーの開閉に支障のない位置に取付けてください。
4. 油配管
油配管には金属管を使用してください。配管サイズは好適で 154以上、重油で 204以上が望まれます。
5. ガーバーフローレ記番
ガーバーフローレ記番は、大気開放になるように取番してください。
6. 電気絶縁立上り
電気絶縁立上りには、パナーの開閉に支障のない位置に絶縁、可とう管線
管によって接続し、開閉に必要な力を与えてください。
7. オイルジョーシヨ防止のため最大流量以下で使用願います。
8. 燃焼室統口部分
燃焼室統口部分は、メンテナンスのため保温しないでください。
9. 燃焼配管のワジ 取付
燃焼配管のワジ 取付は、H18x159程度を使用してください。
10. 燃料ノイ形式
燃料ノイ形式は、220タイプには、油圧射は付属してありません。

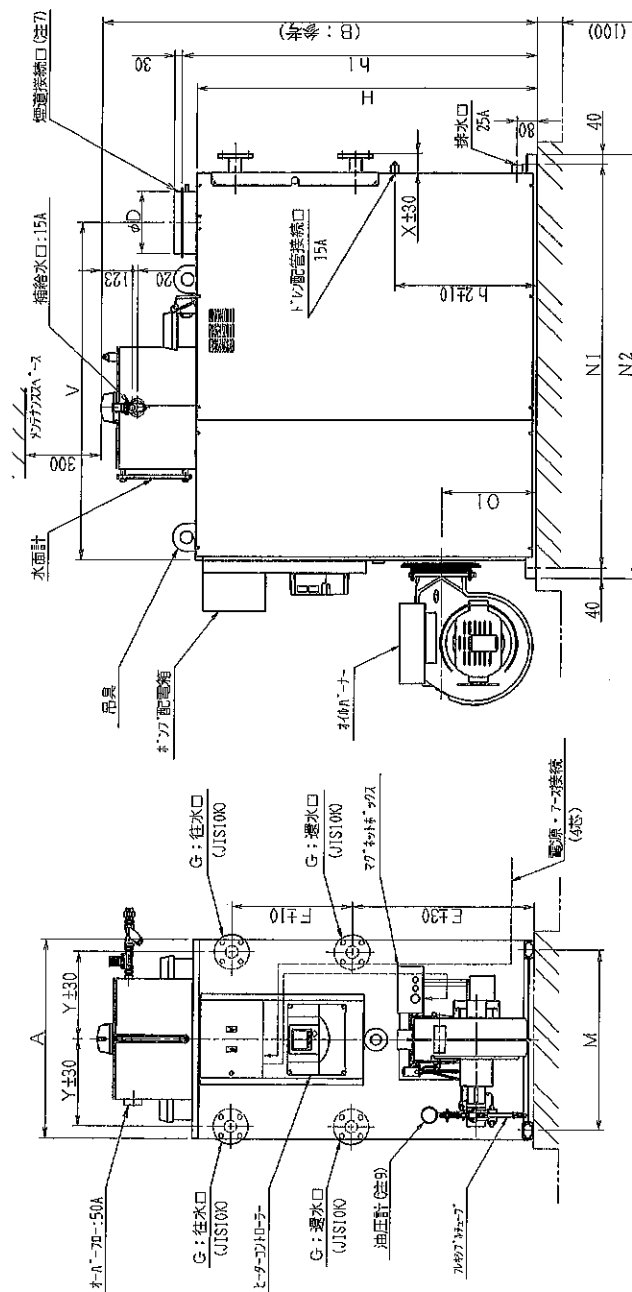

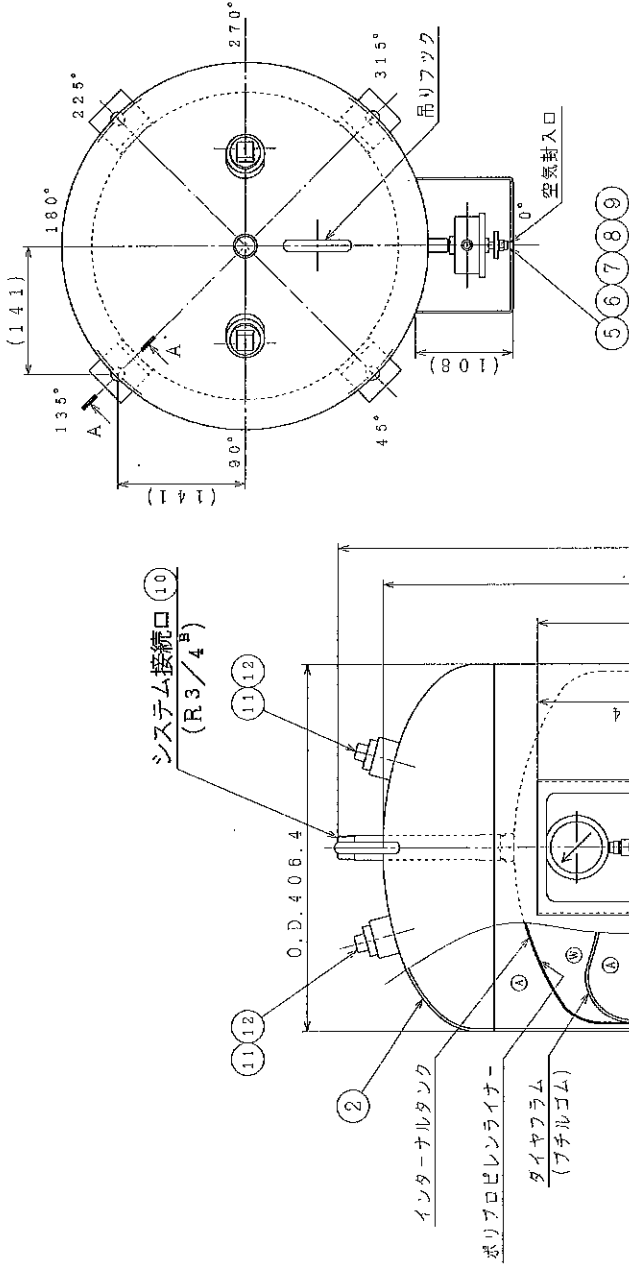

水室・空気室	
④	空気室
⑤	水室

△

設計仕様	
最高使用圧力	0.80 MPa
最高使用温度	95℃
タンク内容積	100 L
最大使用受水量	33 L
基準封入圧力	0.40 MPa
御指定封入圧力	MPa
質量	45 kg
第二種圧力容器構造規格	合格品
塗装	錆止め (赤さび色)
本タンクハ、米國アムトル社トノ技術提携 ニ基ツイテ、設計シタモノナル。	

(注)

1. 当該タンクへの受水量は表中の最大使用受水量以下としてください。
2. 機能を十分発揮させるために1年以内ごとに1回の定期点検が必要で、
3. 点検・メンテナンスのため、タンクの周囲にスペースを確保してください。
4. システム接続口以外は配管しより締めたりしないようにしてください。
5. 基準封入圧力は、ご指定がない場合の弊社出荷時の封入圧力です。
6. 弊社出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。0.5 MPaを超える場合は、現場にて運転開始の直前に調整願います。詳細は弊社までお問い合わせください。
7. 当該タンクは屋内設置仕様です。屋外に設置される場合は、防水 (雨じまい)・防露等の処理を必ず行ってください。
8. 製品の仕様は改良などのために予告なく変更することがあります。

15	銘板	1	A1050P	—
14	沈みブラグ	1	SCM435	3/4 ^B
13	ソケット	1	STPT370	3/4 ^B
12	ブラグ	2	FCMB275-5	1 ^B
11	ソケット	2	SS400	1 ^B
10	拡張継手	1	SUS304TP	3/4 ^B
9	圧力計 (IP65型)	1	SUS304	φ60-2MPa
8	ニードルバルブ	1	C3771B	1/4 ^B
7	空気圧調整弁	1	C3604	1/4 ^B
6	チーゾ	1	FCMB275-5	1/4 ^B
5	ハーフニップル	1	STPG370	1/4 ^B
4	固定用アングル	4	SS400	L50×50×6-50
3	スカーフ	1	SS400	t3.2
2	鏡板	2	SS400	t3.2 2:1半精円
1	胴板	1	SS400	t3.2
品番	品名	数量	材質	備考
製図	永久 亮介	2024-8-1	空調・給湯用膨張タンク	
写真	杉本 紀子	2024-8-1	AST-100V	
承認	2024.03.13 田		(0.80MPa)	
承認	2025.03.10 鈴 野			

4-φ1.5
M12アーカーボルト用穴

P.C.D.400

(30)

(728)

(899)

(949)

214

150

0.406.4

0.80

95℃

100 L

33 L

0.40 MPa

MPa

45 kg

合格品

錆止め (赤さび色)

本タンクハ、米國アムトル社トノ技術提携
ニ基ツイテ、設計シタモノナル。

桑名金属工業株式会社

尺度 N.T.S. 第三角法

図 S11-A40006-01

番

機器明細書

※ L-S : 直入
λ-Δ : ステータス
INV : インバーター

コン始動:コンテ'ンサ始動
コン誘導:コンテ'ンサ誘導

現場名：令和8年度 津野町総合保険福祉センター一里楽施設改修工事 空調設備

Page: 1

機器番号	用 途	設 置 階	台 数	吸込 口径 mm	吐出し 口径 mm	吐出力 L/min	全揚程 m	同期 回転 速度 min-1	押込 圧力	出力 kW	相 数	電圧 V	起動 方式 ※
	ポンプ形式												
	製品番号												
	備考												
PU-1	給水装置		1	20	20	10	20	3600		0.15	単 相	100	コン始動
	NR156S+TAB-20												
	AR020146000												
	受水槽支え		1										その他
	4308261000B												
PH-1	温水ポンプ		1	65	65	670	18	3600		3.7	三 相	200	L-S
	PE65E3.7												
	F4305606000												
PO-1	オイルポンプ		1	32	32	30	30	1800		0.75	三 相	200	その他
	OCK326M0.75												
	C8132416000												